


SCHNITT IV-IV  
Planstraße B3

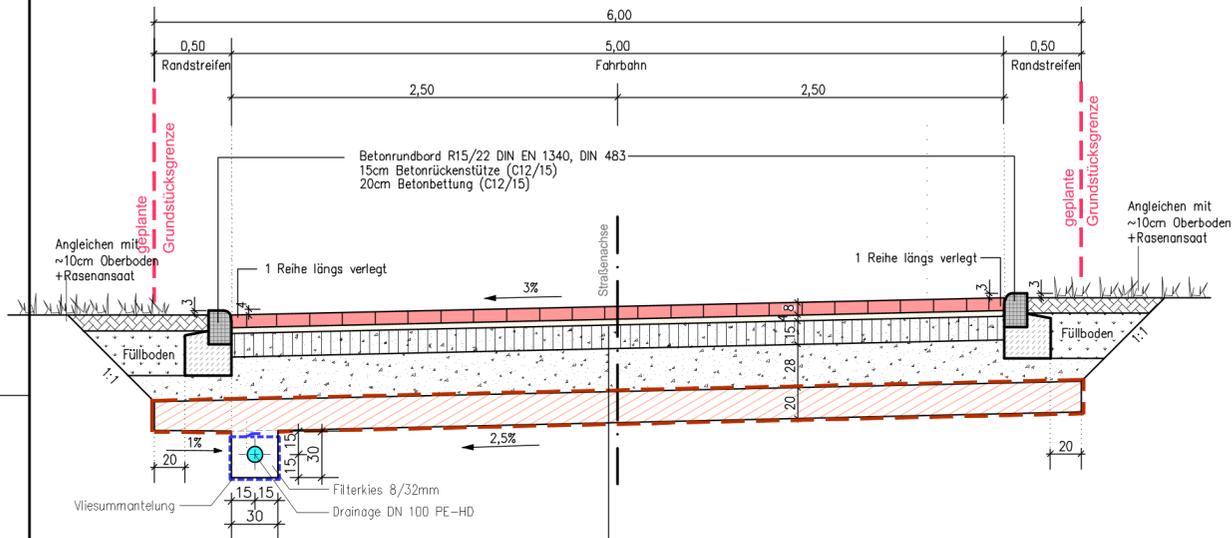

Aufbau Fahrbahn (entspr. Belastungsklasse 0,3 der RSTO 12 Tafel 1, Zeile 3)

- 8,0 cm Betonpflaster, rotbunt
- 4,0 cm Pflastersand
- 15,0 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 2020  
 $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
- 28,0 cm Frostschuttschicht gem. ZTV SoB-StB 2020  
 $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$

ENTSCHEIDUNG NACH  
PROBEFELDERGEBNIS

- Bodenverbesserung: Polstermatratze aus
- 20,0 cm Frostschuttschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 2020 und
- 1 Lage zweischichtige Kombinationsmatte aus Geogitter und Vlies,  
z.B. Combigrid 40/40 Q6 151 GRK 3  
 $E_{v2}$  auf dem Planum  $\geq 45 \text{ MPa}$

75,0 cm Gesamtdicke

FÜR DIE LAGE UND GENAUIGKEIT DER KATASTERGRENZEN WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN!

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Planung:		Entwurfsvermessung:	Vermessungsbüro Siwek Wismar
Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau Wismar		Höhenbezug:	ETRS 89
		Lagebezug:	HN 76

Auftraggeber:	Gemeinde Lübow	Unterlage:	3
		Blatt-Nr.:	4

Bauvorhaben:  Erschließung B-Plan Nr. 9 "Ellerbergssoll 2" in Lübow  Vorplanung	Datum:	Name:	
	bearbeitet:	06/2022	Wilk
	gezeichnet:	06/2022	Wermter
	geprüft:	06/2022	Weinmar
Maßstab:		1 : 25	
Blattbezeichnung:		<b>Ausbauquerschnitt IV-IV</b>	

Aufgestellt:	Geprüft:
Gesehen:	Genehmigt: