


SCHNITT I-I
Planstraße A

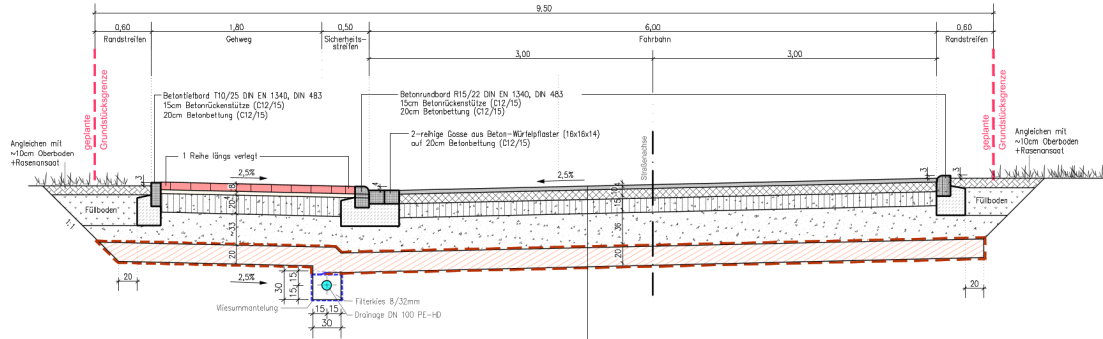

Aufbau überfahrbaren Gehweg
(entspr. Belastungsklasse 1,0
der RSTO 12 Tafel 3, Zeile 1)

- 8,0 cm Betonpflaster, rotbunt
4,0 cm Pflastersand
20,0 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 2020
 $E_{\text{v}} \geq 150 \text{ MPa}$

Bodenverbesserung: Polstermatratze aus PROBE
-20,0 cm Frostschuttschicht 0/32 gem.ZTV SoB-StB 2020 und
-1 Lage zweischichtige Kombinationsmatte aus Geogitter und Vlies,
z.B. Cambigrd 40/40 Q6 151 GRK 3
Ev₂ auf dem Planum $\geq 45 \text{ MPa}$

85,0 cm Gesamtdicke


Aufbau Fahrbahn (entspr. Belastungsklasse 1,0
der RSTO 12 Tafel 1, Zeile 3)

- 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
 * -10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TN gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
 -15,0 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 2020
 $E_v \geq 150 \text{ MPa}$

Bodenverbesserung: Polstermatratze aus
-20,0 cm Frostschutzschicht 0/32 gem.ZTV SoB-StB 2020 und
-1 Lage zweischichtige Kombinationsmatte aus Geogitter und Vlies,
z.B. Combigrid 40/40 Q6 151 GRK 3
Ev₂ auf dem Planum ≥ 45 MPa

85,0 cm Gesamtdicke

Planstraße A mit Bauminself

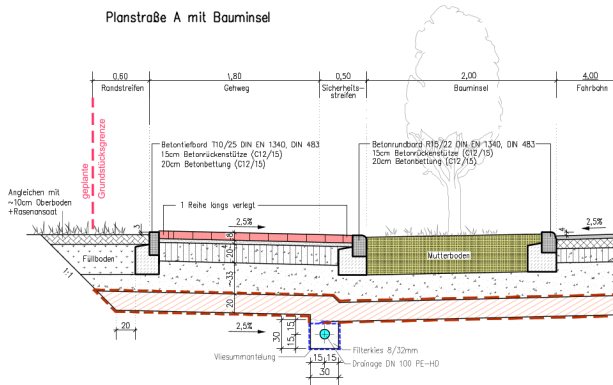

FÜR DIE LAGE UND GENAUIGKEIT DER KATASTERGRENZEN WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN!

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Planung:  Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau Wismar	Entwurfsvermessung: Vermessungsbüro Siwek Wismar Höhenbezug: ETRS 89 Lagebezug: HN 76
---	--

Auftraggeber: Gemeinde Lübow	Unterlage: 3
	Blatt-Nr.: 1

Bauvorhaben: Erschließung B-Plan Nr. 9 "Ellerbergssoll 2" in Lübow		Datum:	Name:
	bearbeitet:	06/2022	Willk
	gezeichnet:	06/2022	Wermier
	geprüft:	06/2022	Weinmar

Vorplanung

1 : 25

Aufgestellt:

Geprüft:

Gesehen

Genehmigt: