

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Bauamt		Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1521 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 31.03.2015 Einreicher: Bürgermeister						
Beratung über die Änderung des Regelquerschnittes für die Verkehrsflächen im Rahmen der Planung der Resterschließung des Wohngebietes Bad Kleinen Nordwest								
Beratungsfolge: <table border="0"> <tr> <td>Beratung Ö / N</td> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>02.06.2015</td> <td>Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen</td> </tr> </table>			Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	02.06.2015	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium						
Ö	02.06.2015	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen						

Beschlussvorschlag:
Nur Beratung


Sachverhalt:
Herr Dipl.-Ing. (FH) Stephan Möller vom beauftragten Planungsbüro schlägt vor, den Ausbauquerschnitt den heutigen Bedürfnissen und dem Regelwerk anzupassen. Dabei bleibt die Gesamtbreite von 9,50 m unverändert, so dass die Grundzüge des B-Planes nicht berührt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Ausbauquerschnitt vorhanden
Vorschlag Ausbauquerschnitt NEU

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Abschnitt mit Grünfläche

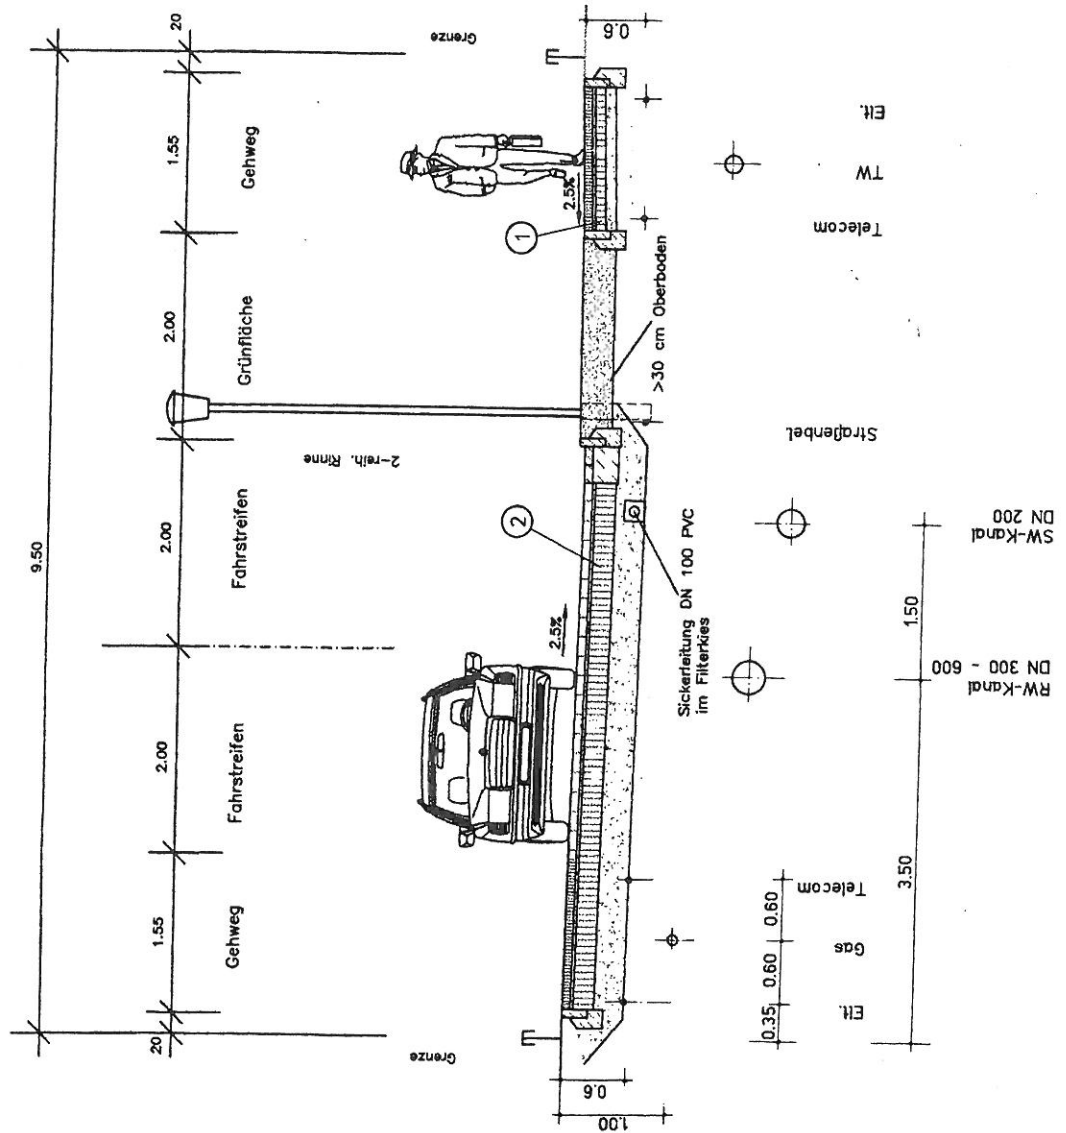


①

②

Fahrbahnaufbau
 Bauklasse IV gem. RSTO-86/89
 8 cm Betonsteinpflaster
 3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
 20 cm Schottertragschicht 0/32 mm
 29 cm Frostschutzschicht
 60 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt

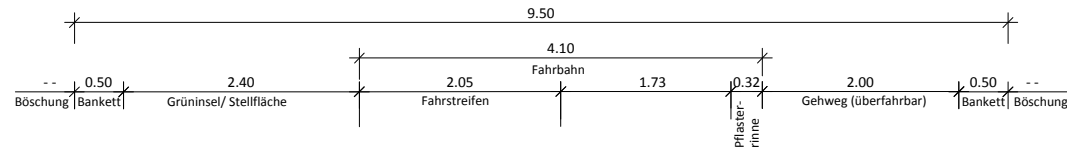

Bankett (0,50 m)

10 cm standfest ausgebildetes bindiges Kies-Sand-Gemisch

Rundbord (Beton) 150 x 250-280mm


gem. DIN EN 1343 - DIN 482
ohne Anlauf mit 2 cm Fase
auf Fundament und Rückenstütze
aus Beton C 12/15 gem. DIN 1045
Rückenstütze 100 mm dick
Betonbettung 200 mm dick

Pflasterrinne (Beton) 16/16/16 cm

gem. DIN 18502/1965
auf Fundament aus Beton C 12/15 gem. DIN 1045
Fugen mit Pflasterfugenmörtel PFM-ZE MELAN
oder gleichwertig einschlämmen

Tiefbord (Granit) 80 x 250 mm

gem. DIN EN 1343 - DIN 482
auf Fundament und Rückenstütze
aus Beton C 12/15 gem. DIN 1045
Rückenstütze 100 mm dick
Betonbettung 200 mm dick

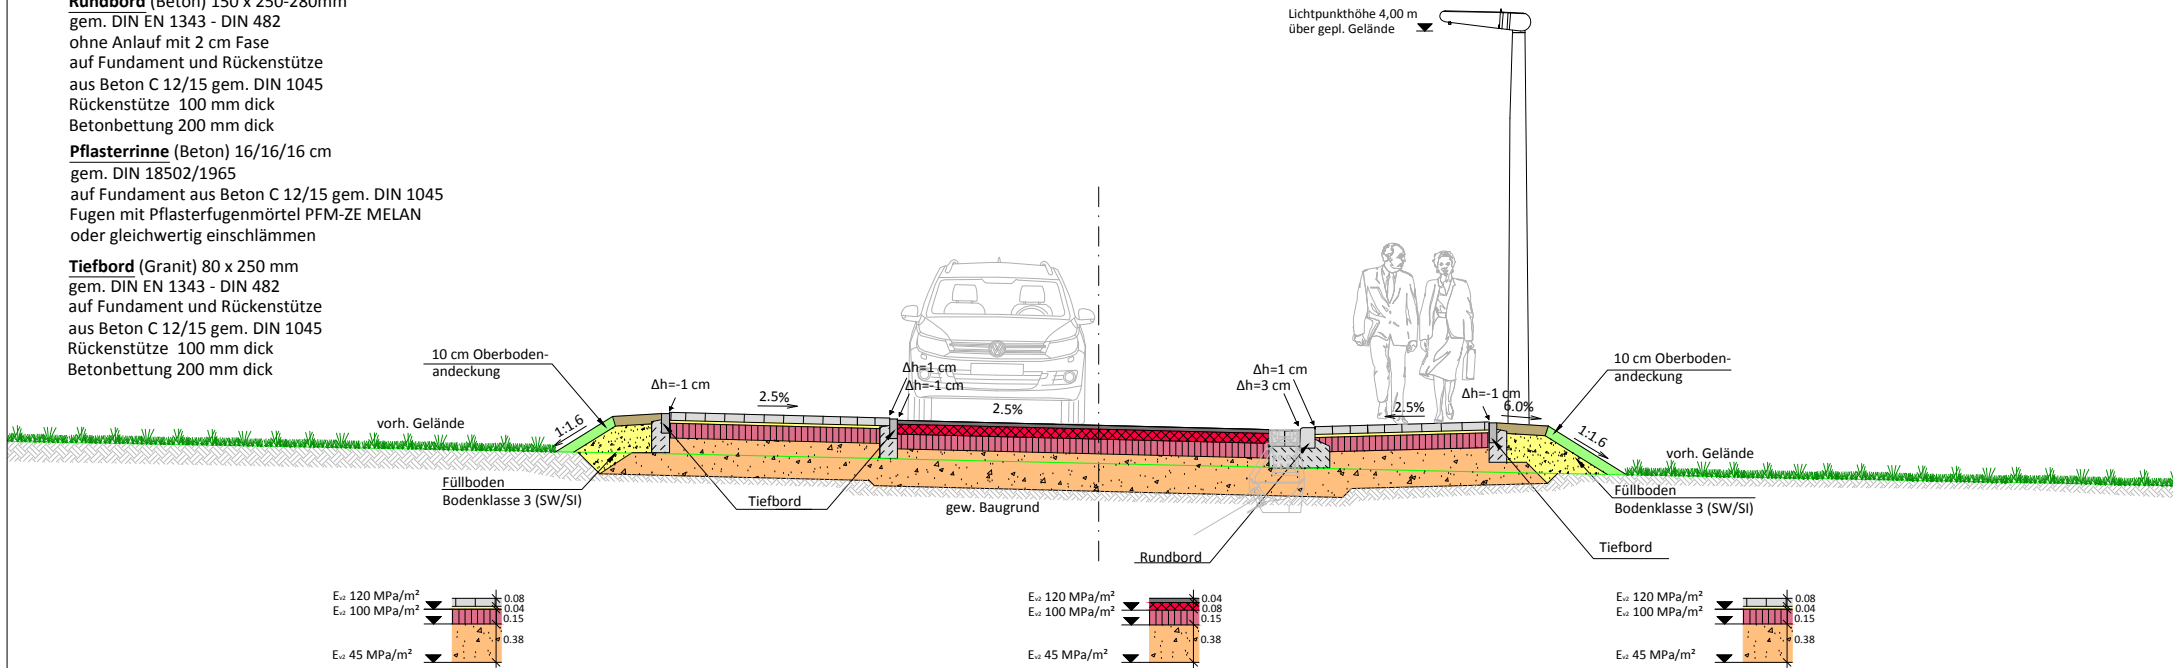

Aufbau Parkplatz Bk 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Betonsteinpflaster nach DIN 18501	8,0 cm
Pflastersand	4,0 cm
Schottertragschicht: 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04/07	15,0 cm
Frostschuttschicht: 0/32 gem. ZTV SoB-StB 04/07	38,0 cm
Gesamt :	65,0 cm

Aufbau Fahrbahn Bk 0,3 gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

Asphaltdeckschicht: AC 8 D N gem ZTV Asphalt-StB 07/13	4,0 cm
Asphalttragschicht: AC 22 T N gem ZTV Asphalt-StB 07/13	8,0 cm
Schottertragschicht: 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04/07	15,0 cm
Frostschuttschicht: 0/32 gem. ZTV SoB-StB 04/07	38,0 cm
Gesamt :	65,0 cm

Aufbau überfahrbarer Gehweg Bk 0,3 gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Betonsteinpflaster nach DIN 18501	8,0 cm
Pflastersand	4,0 cm
Schottertragschicht: 0/45 gem. ZTV SoB-StB 04/07	15,0 cm
Frostschuttschicht: 0/32 gem. ZTV SoB-StB 04/07	38,0 cm
Gesamt :	65,0 cm

Planungsbearbeitung:

Ingenieurbüro GbR
MÖLLER